



PRŮMYSLOVÉ
POČÍTAČE
A KOMUNIKACE
PRŮMYSLOVÉ
SYSTÉMY

FCC průmyslové systémy s.r.o

U Výstaviště 138/3, Holešovice

170 00 Praha 7

Tel.: +420 472 774 173

Firma / zákazník PCS s.r.o.
Popis projektu Ovládání motorů čerpadel a měření hladin
Číslo výkresu 230240
Zakázka ORDC230240

Výrobce (firma) FCC průmyslové systémy s.r.o.
Název projektu PCS s.r.o. - Ovládání motorů čerpadel a měření hladin, řízení ventilů
Osoba odpovědná za projekt Tomáš Friml

Přívod 5G2,5mm²
Napájení 3/N/PE, 230/400V AC, 50hz, TN-S
Ovládací napětí 24V DC (PELV)


Vytvořeno dne 02.10.2023

Zpracováno dne 02.11.2023

od (zkratka) Kryštof Endler

Počet stran 12


			Datum	02.11.2023	ORDC230240	FCC průmyslové systémy s.r.o.		=	
			Zprac.	Kryštof Endler				+	
			Zkontr.		Ovládání motorů čerpadel a měření hladin				
Změna	Datum	Název	Přv.		Náhrada z	Nahrazeno čím			
							230240		List 1 Strana 1 / 12

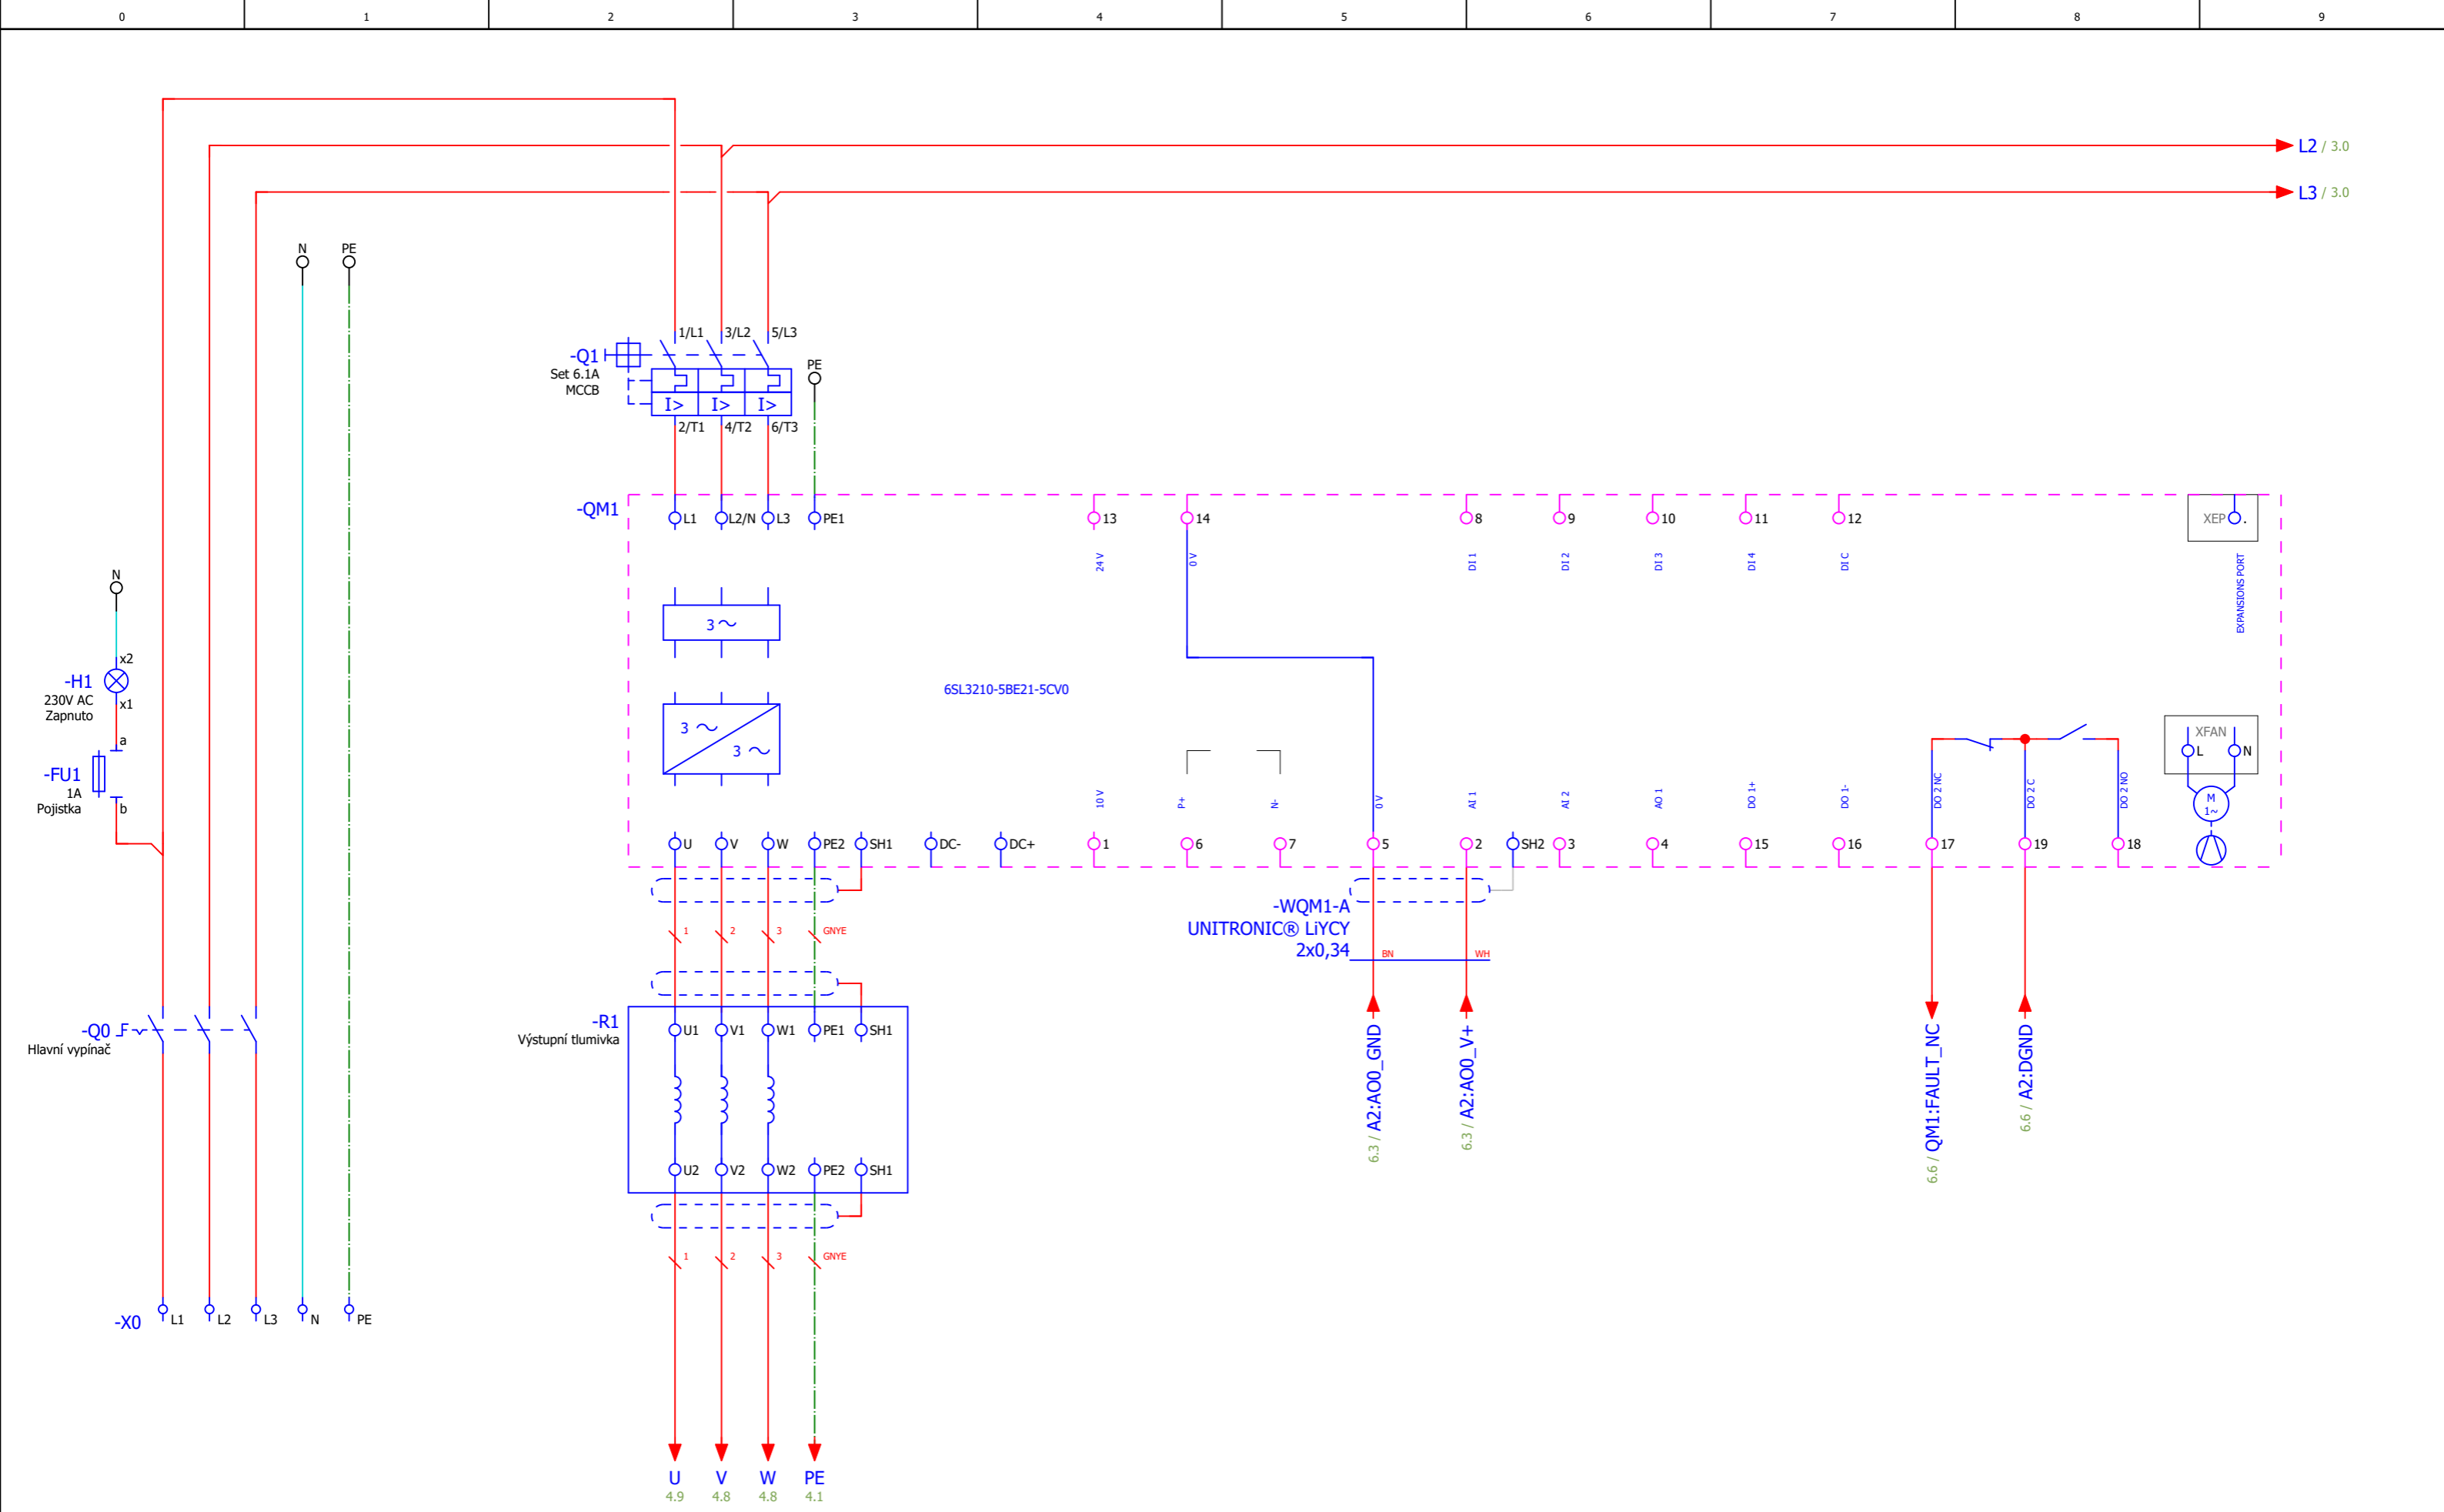


+/1

3


				Datum	02.11.2023	ORDC230240	FCC průmyslové systémy s.r.o.			=
				Zprac.	Kryštof Endler					+ RA1
				Zkontr.						
Změna	Datum	Název	Přív.	Náhrada z	Nahrazeno čím			230240	List	2
								Strana	2 / 12	

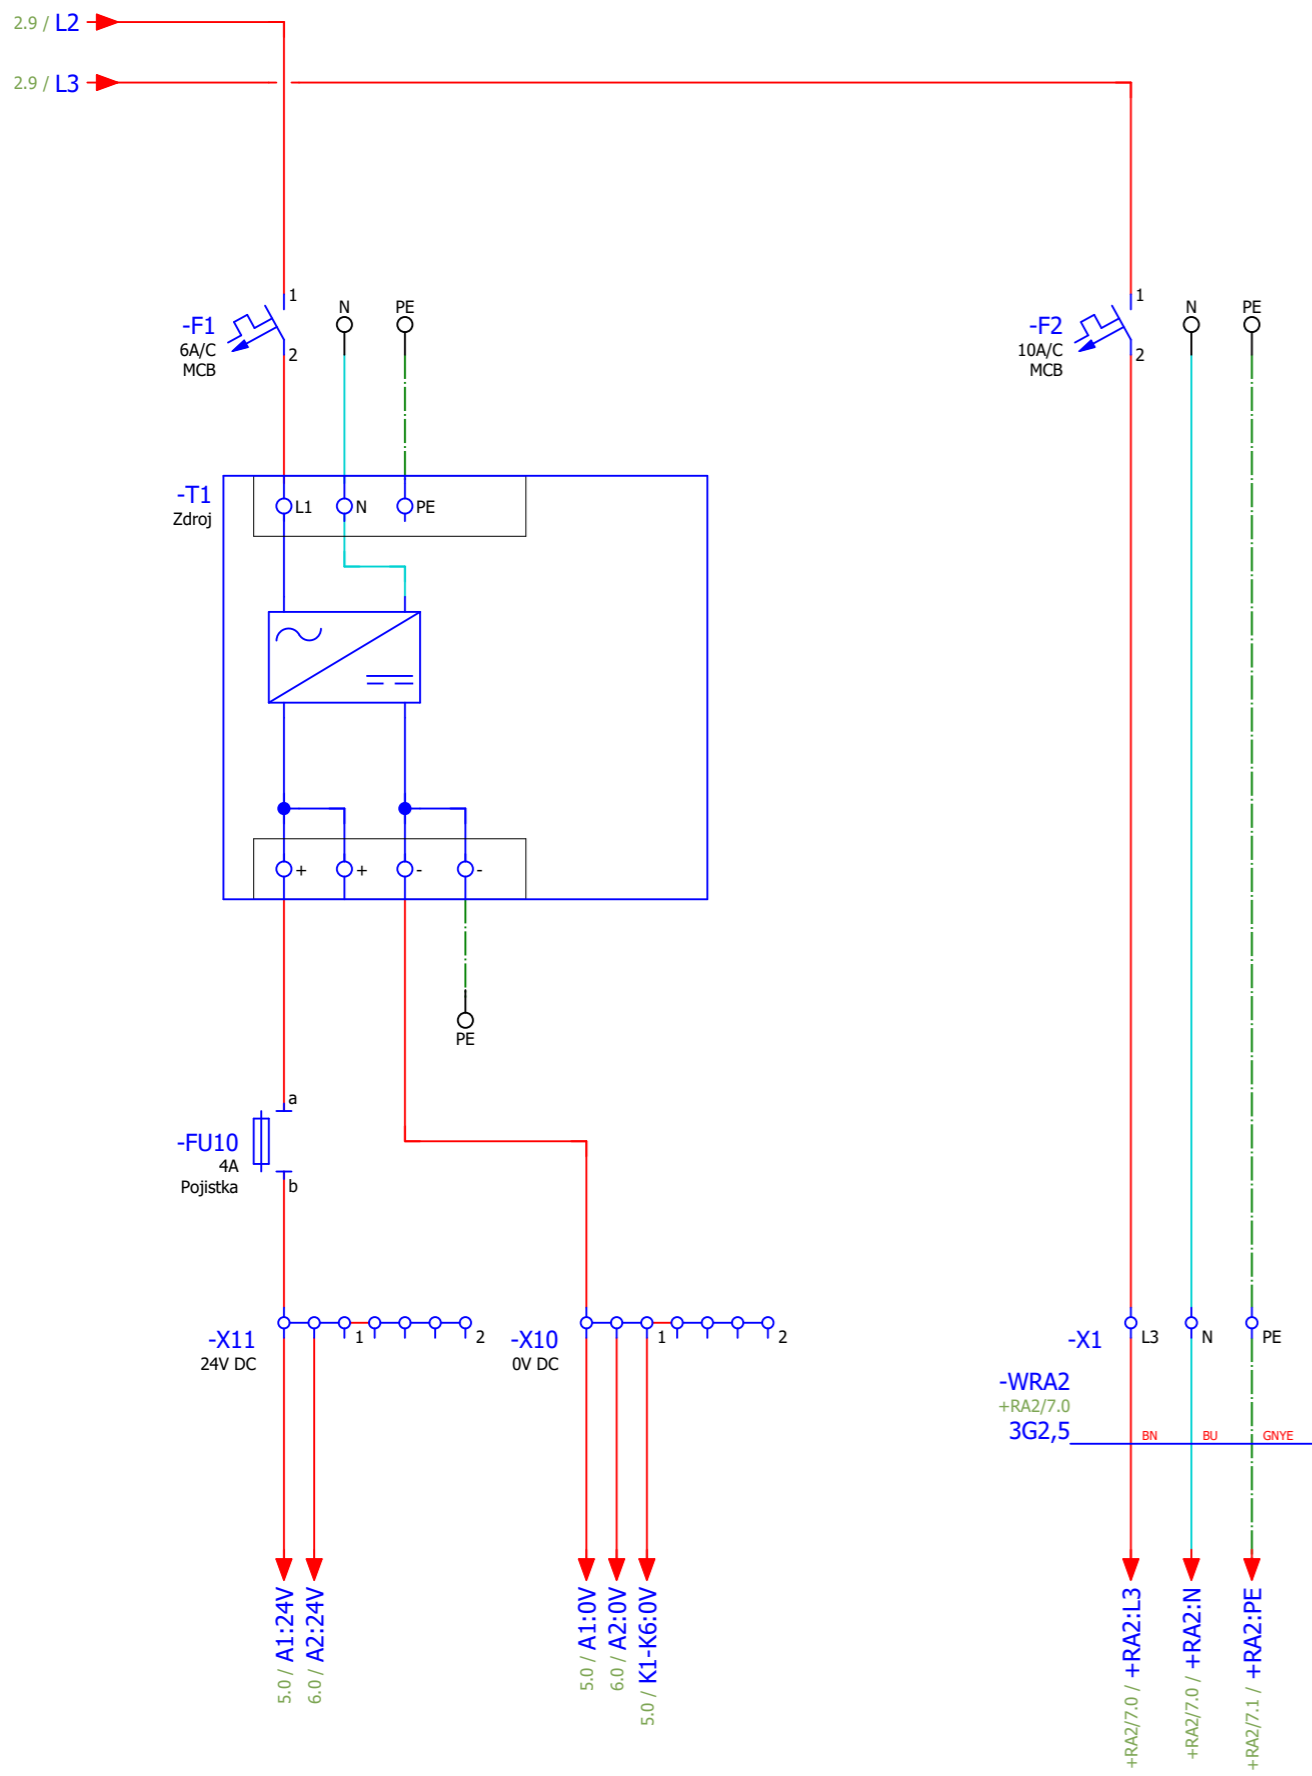

			Datum	02.11.2023	ORDC230240	FCC průmyslové systémy s.r.o.			=	
			Zprac.	Kryštof Endler					+ RA1	
			Zkontr.							
Změna	Datum	Název	Přv.		Náhrada z	Nahrazeno čím		230240	List	3
								Strana	3 / 12	

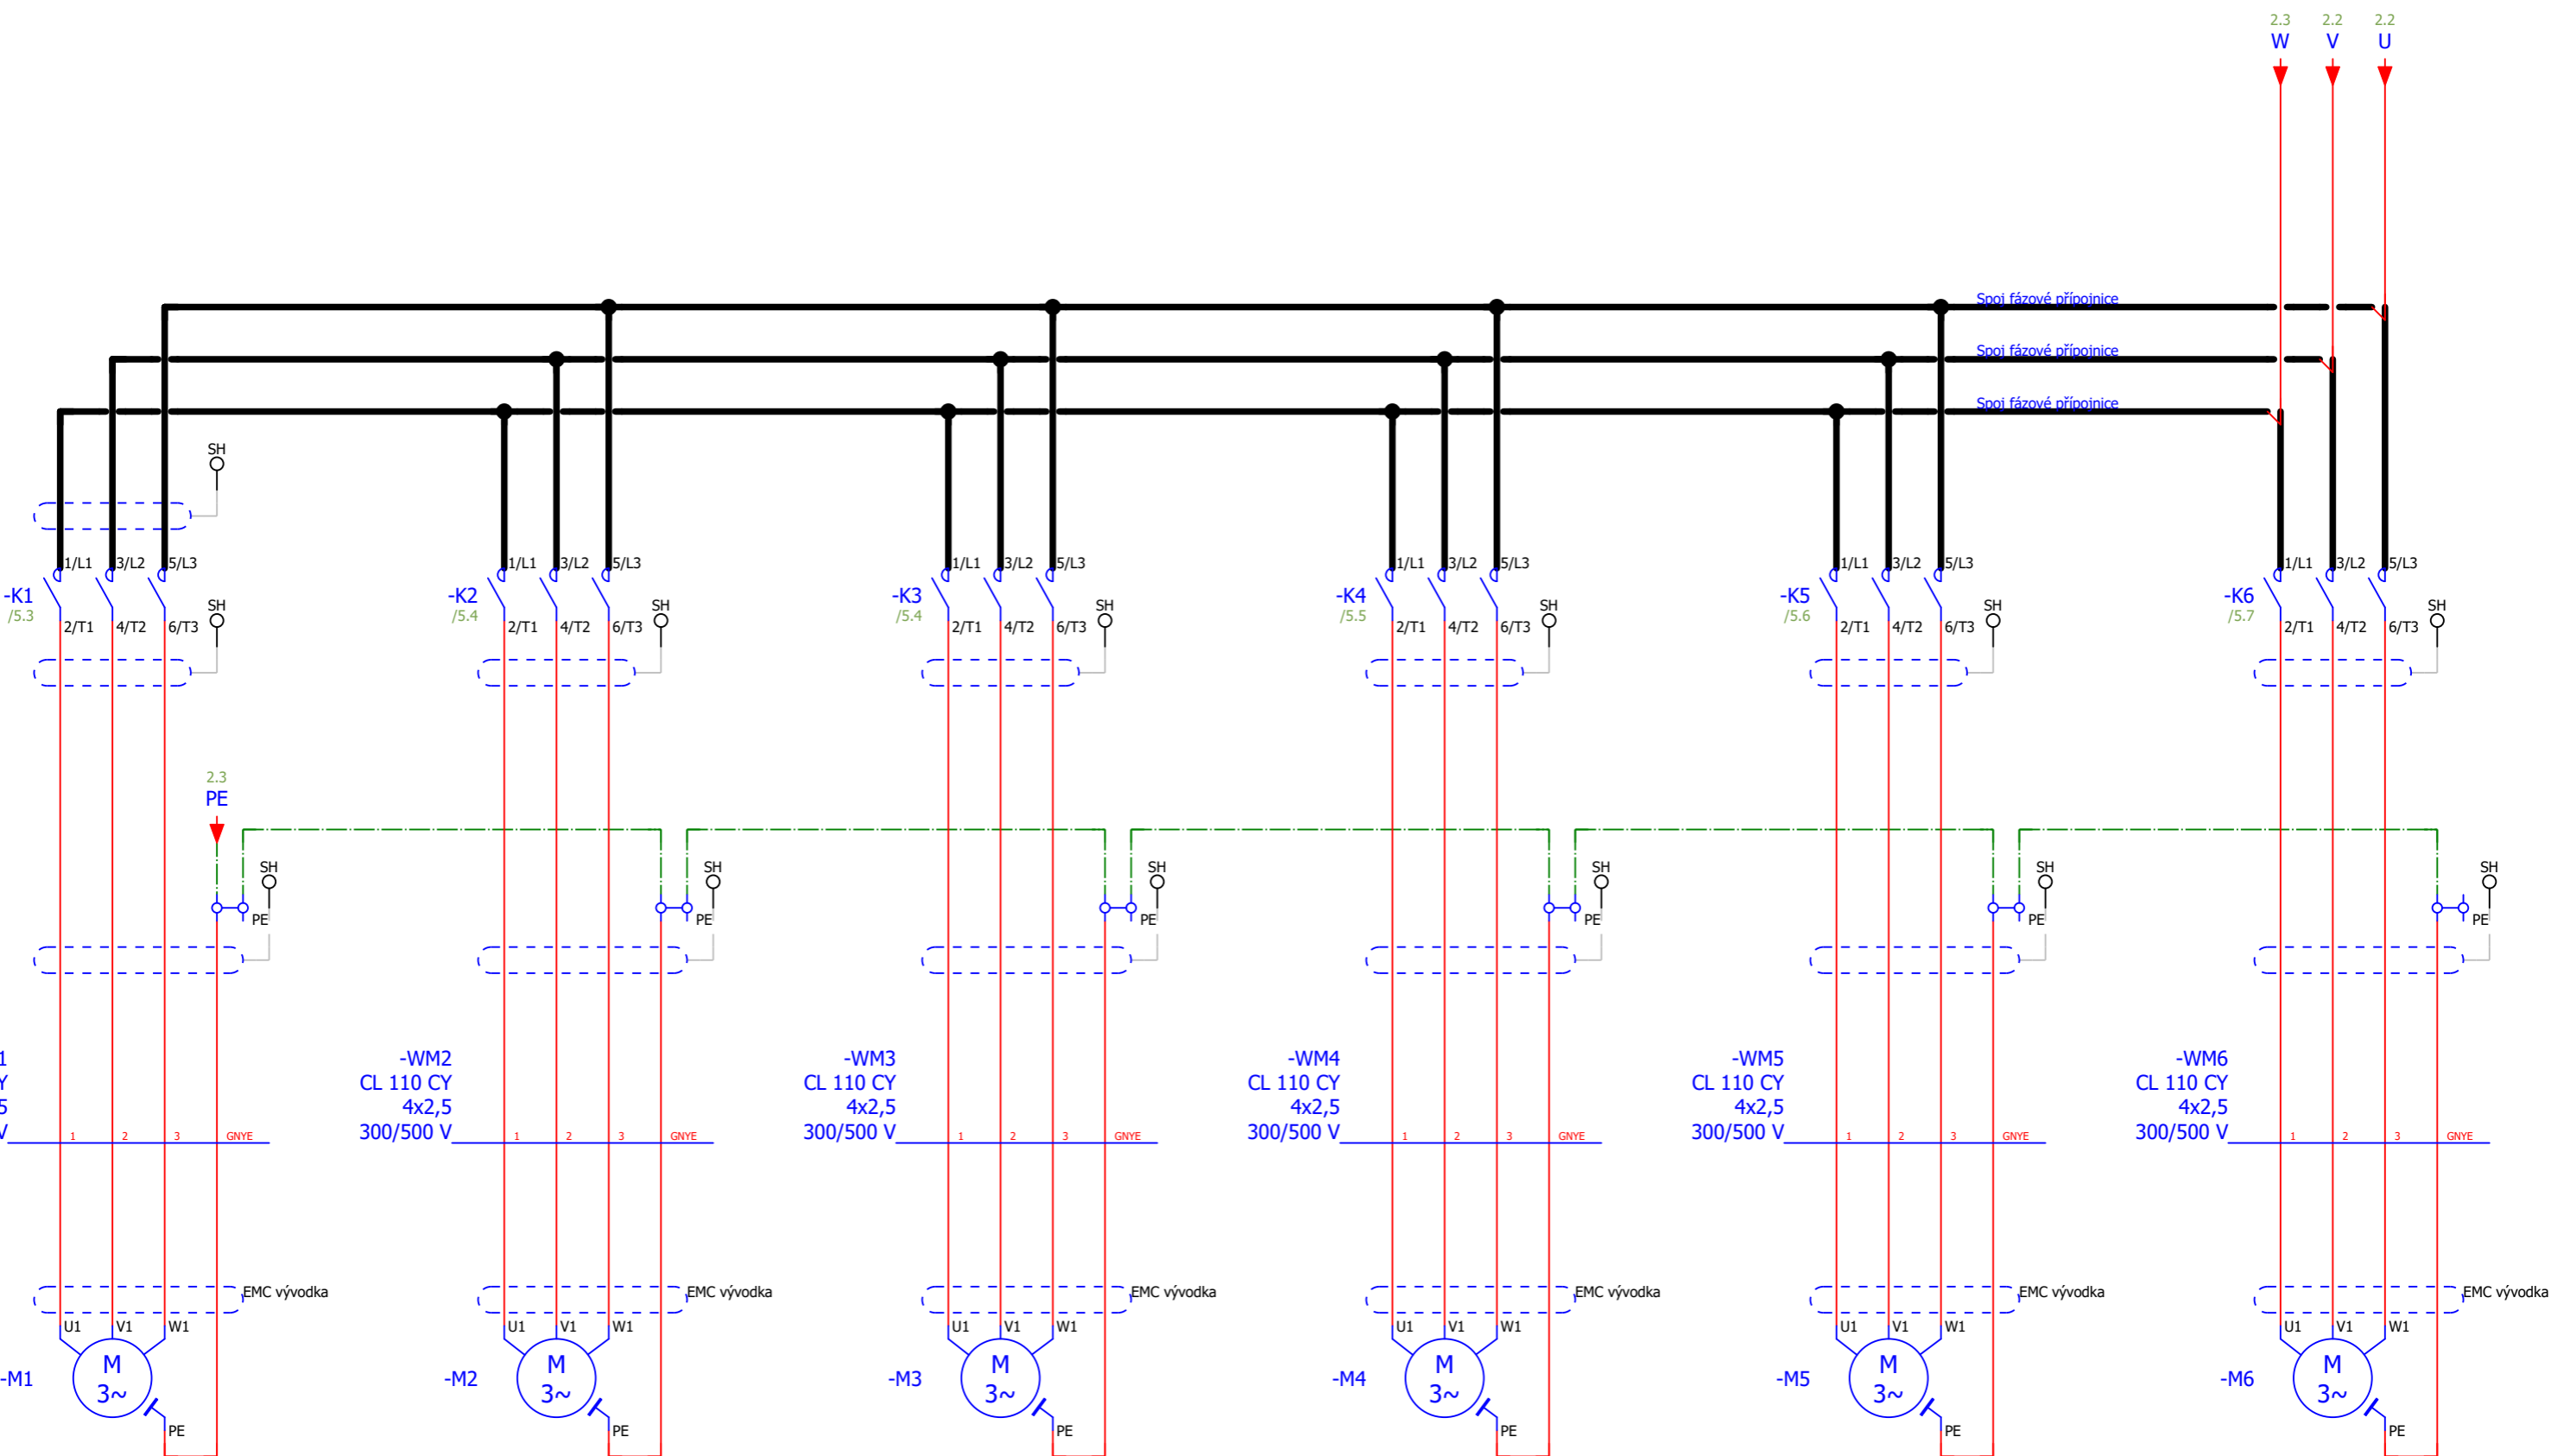


				Datum	02.11.2023	ORDC230240		FCC průmyslové systémy s.r.o.				=	
				Zprac.	Kryštof Endler	Ovládání motorů čerpadel a měření hladin						+ RA1	
				Zkontr.		Náhrada z		Nahrazeno čím		230240		List	4
Změna	Datum	Název	Přv.									Strana	4 / 12

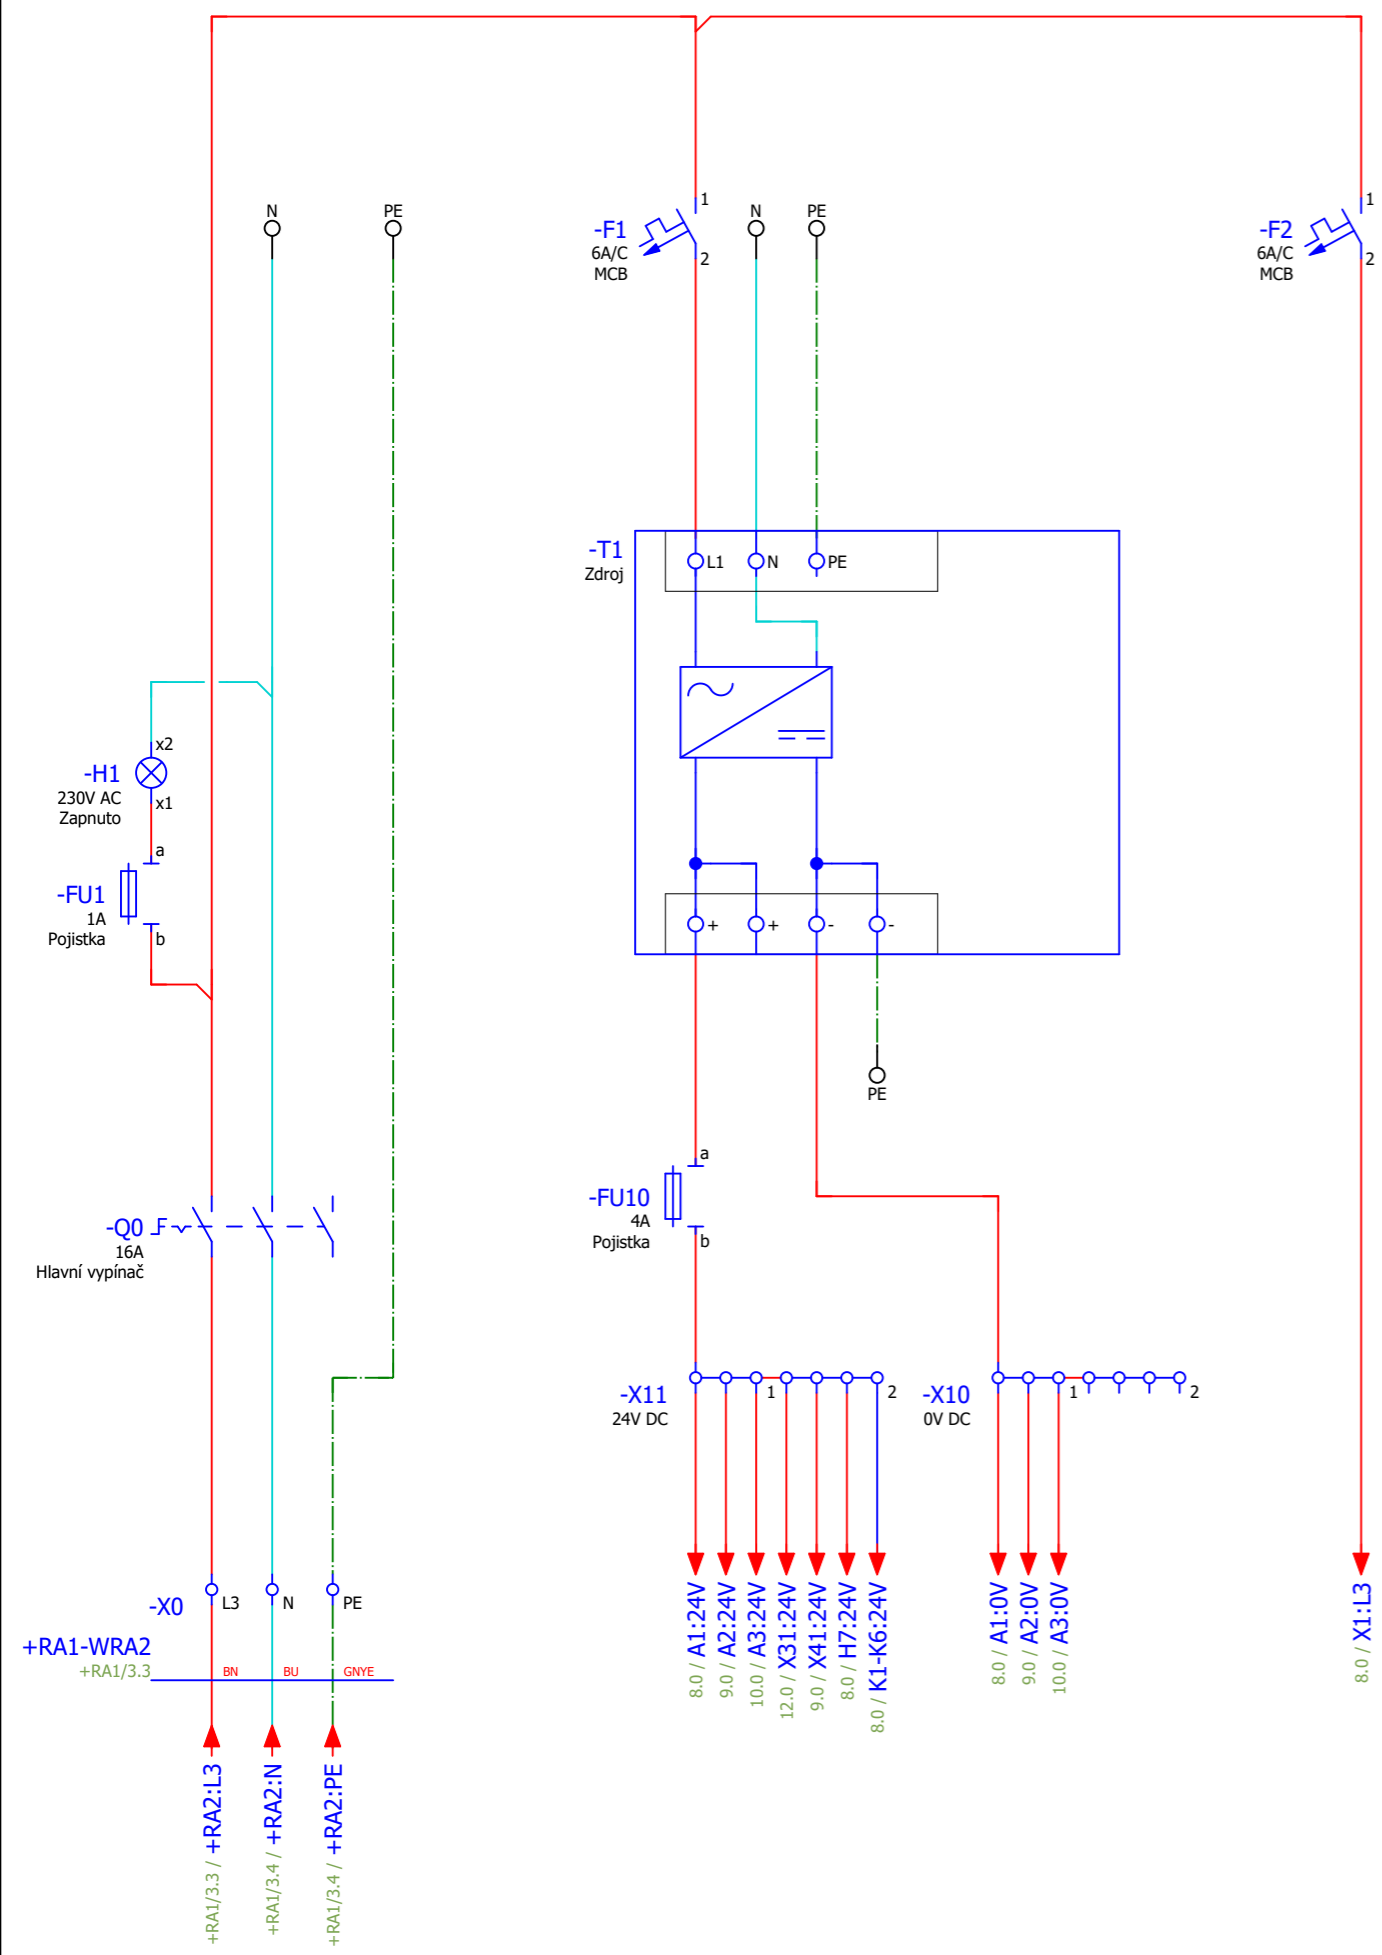


+RA1/6

				Datum	02.11.2023	ORDC230240	FCC průmyslové systémy s.r.o.			=
				Zprac.	Kryštof Endler					+ RA2
				Zkontr.						
Změna	Datum	Název	Pův.	Náhrada z	Nahrazeno čím			230240	List	7
								Strana		7 / 12

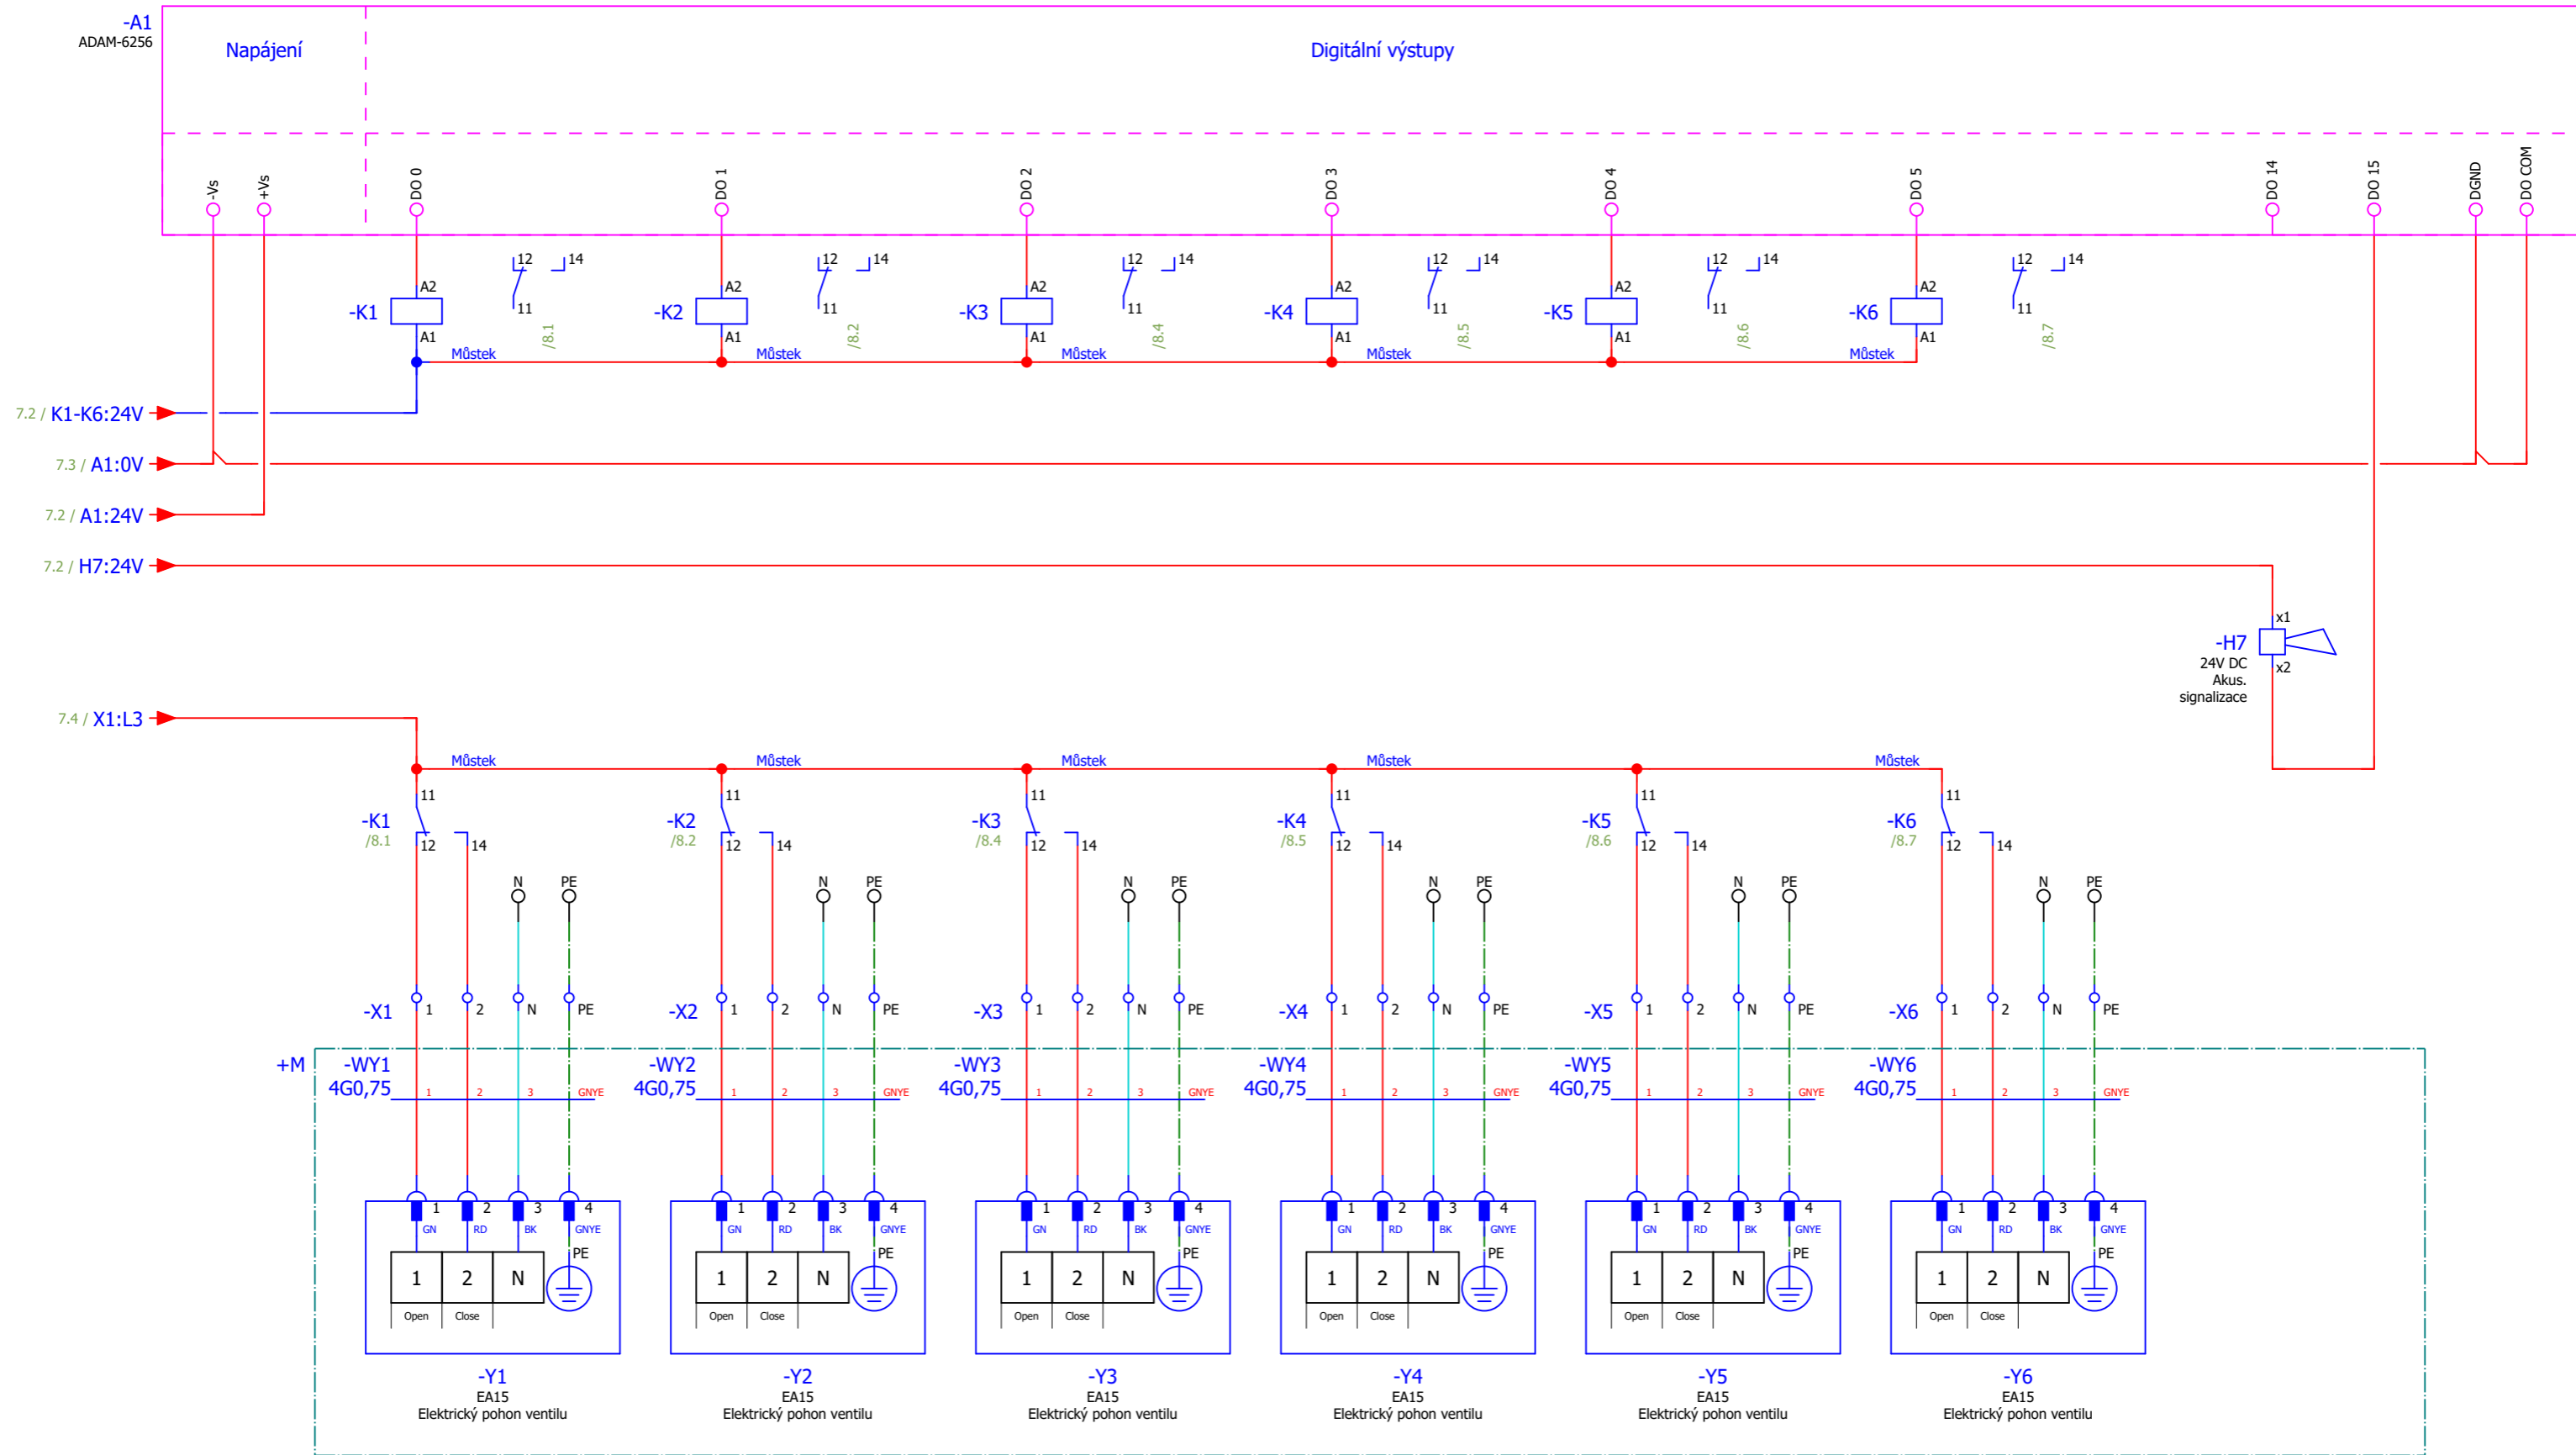

				Datum	02.11.2023	ORDC230240		FCC průmyslové systémy s.r.o.				=	
				Zprac.	Kryštof Endler	Ovládání motorů čerpadel a měření hladin						+ RA2	
				Zkontr.		Náhrada z		Nahrazeno čim				230240	
Změna	Datum	Název	Přv.									List	8
												Strana	8 / 12

+M

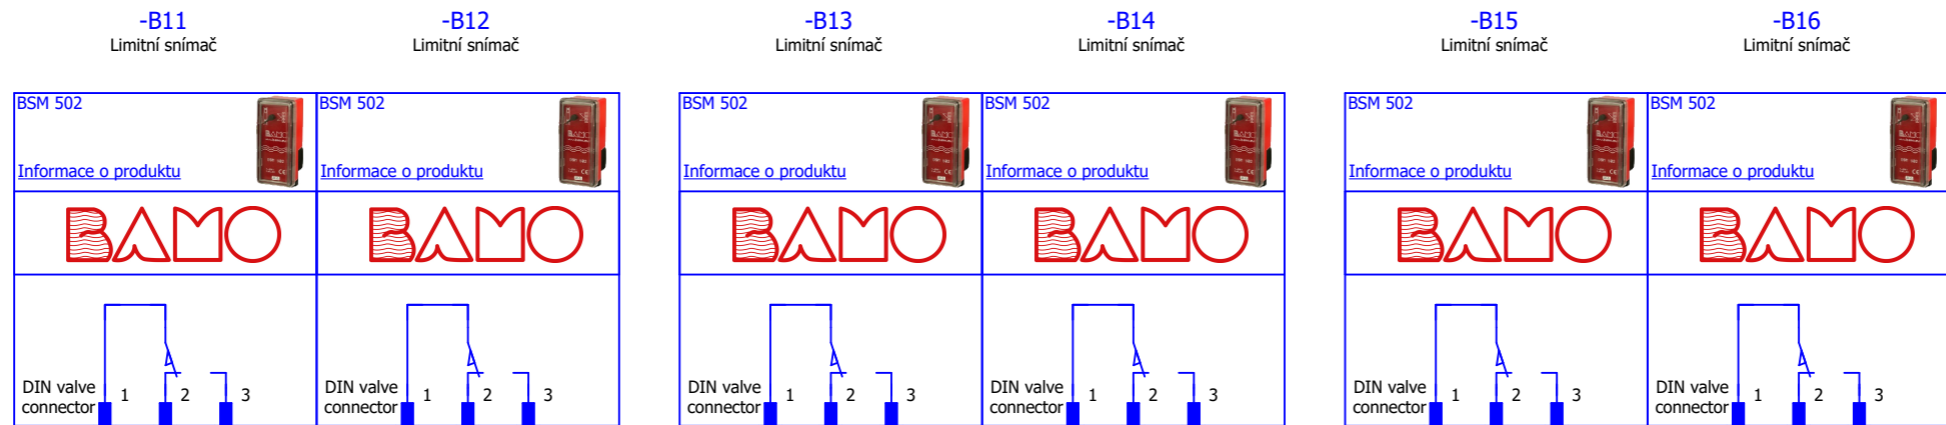

-WB11/12
6x1

-WB13/14
6x1

-WB15/16
6x1

-X21

-X22

-X23

X24:1 / 11.0

7.2 / A3:24V

7.3 / A3:0V

A3:0V / 12.0


-A3
/11.1
/12.1
ADAM-6750

Napájení

Digitální vstupy

				Datum	02.11.2023	ORDC230240	FCC průmyslové systémy s.r.o.			=
				Zprac.	Kryštof Endler					+ RA2
				Zkontr.						
Změna	Datum	Název	Přv.	Náhrada z	Nahrazeno čím			230240	List	10
								Strana	10 / 12	


+M

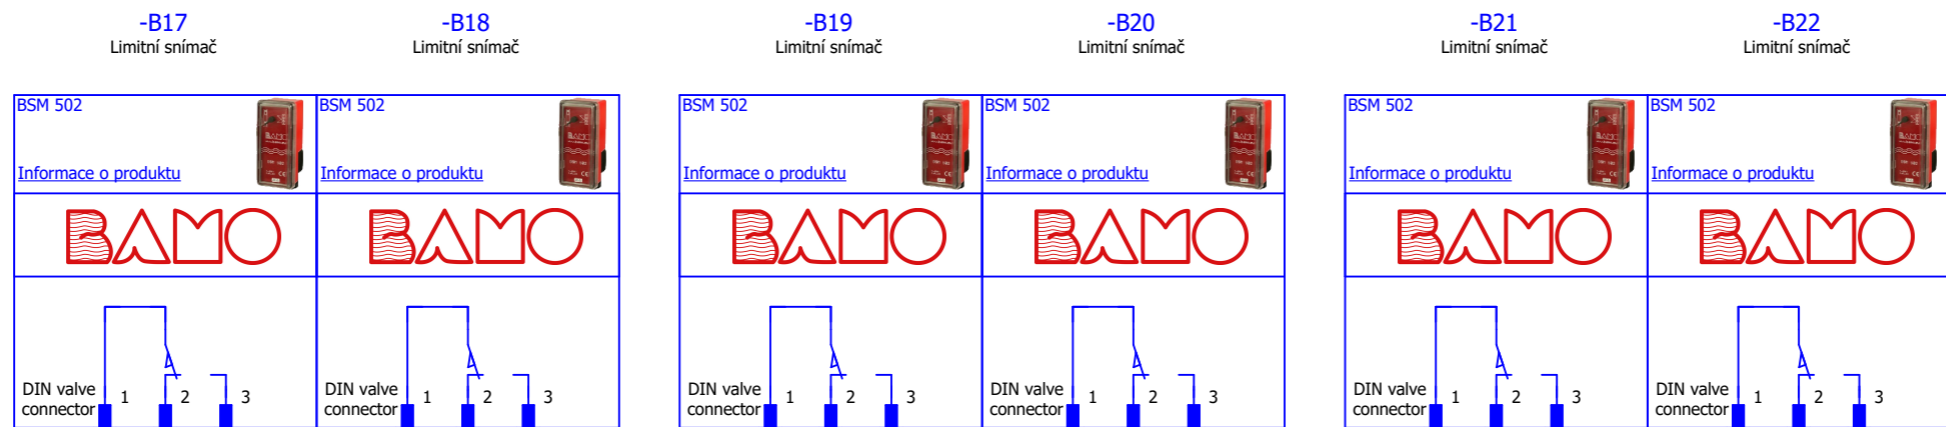

-WB17/18
6x1


-WB19/20
6x1

-WB21/22
6x1

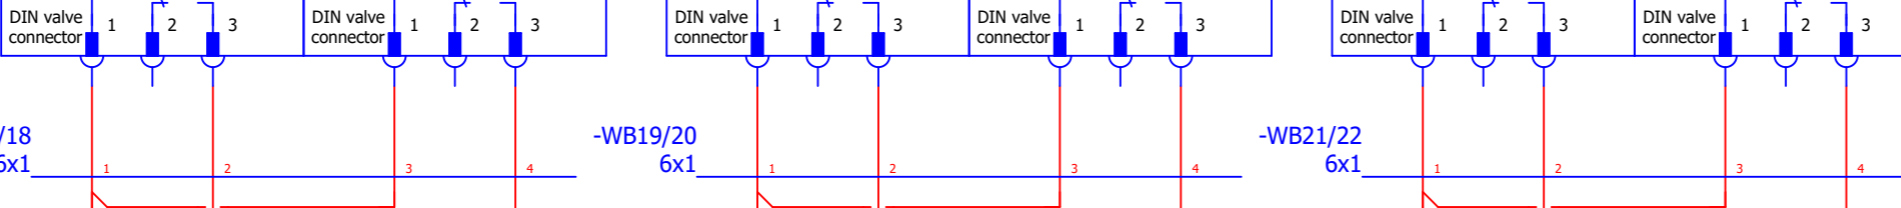


10.9 / X24:1

-A3
/10.0
ADAM-6750

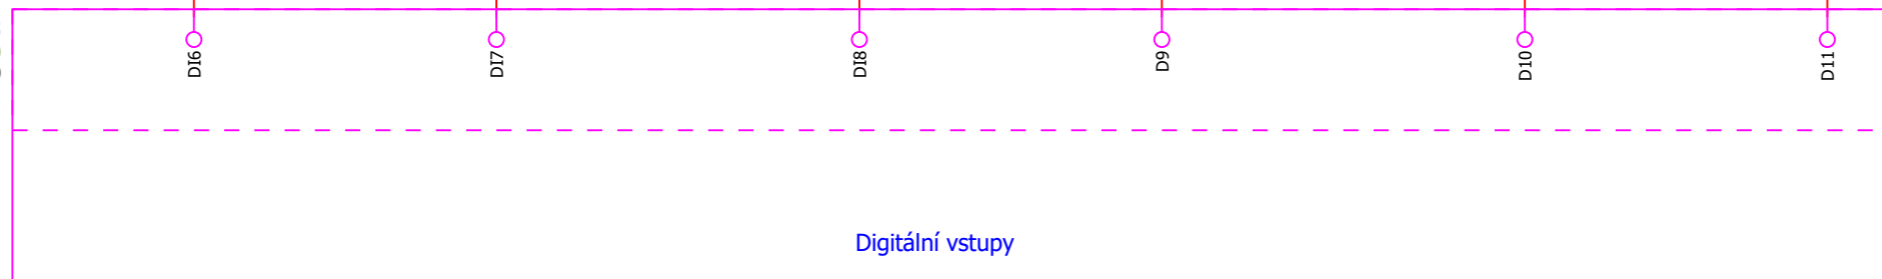

				Datum	02.11.2023	ORDC230240	FCC průmyslové systémy s.r.o.			=	
				Zprac.	Kryštof Endler					+ RA2	
				Zkontr.							
Změna	Datum	Název	Přív.	Náhrada z	Nahrazeno čím			230240	List	11	
								Strana		11 / 12	

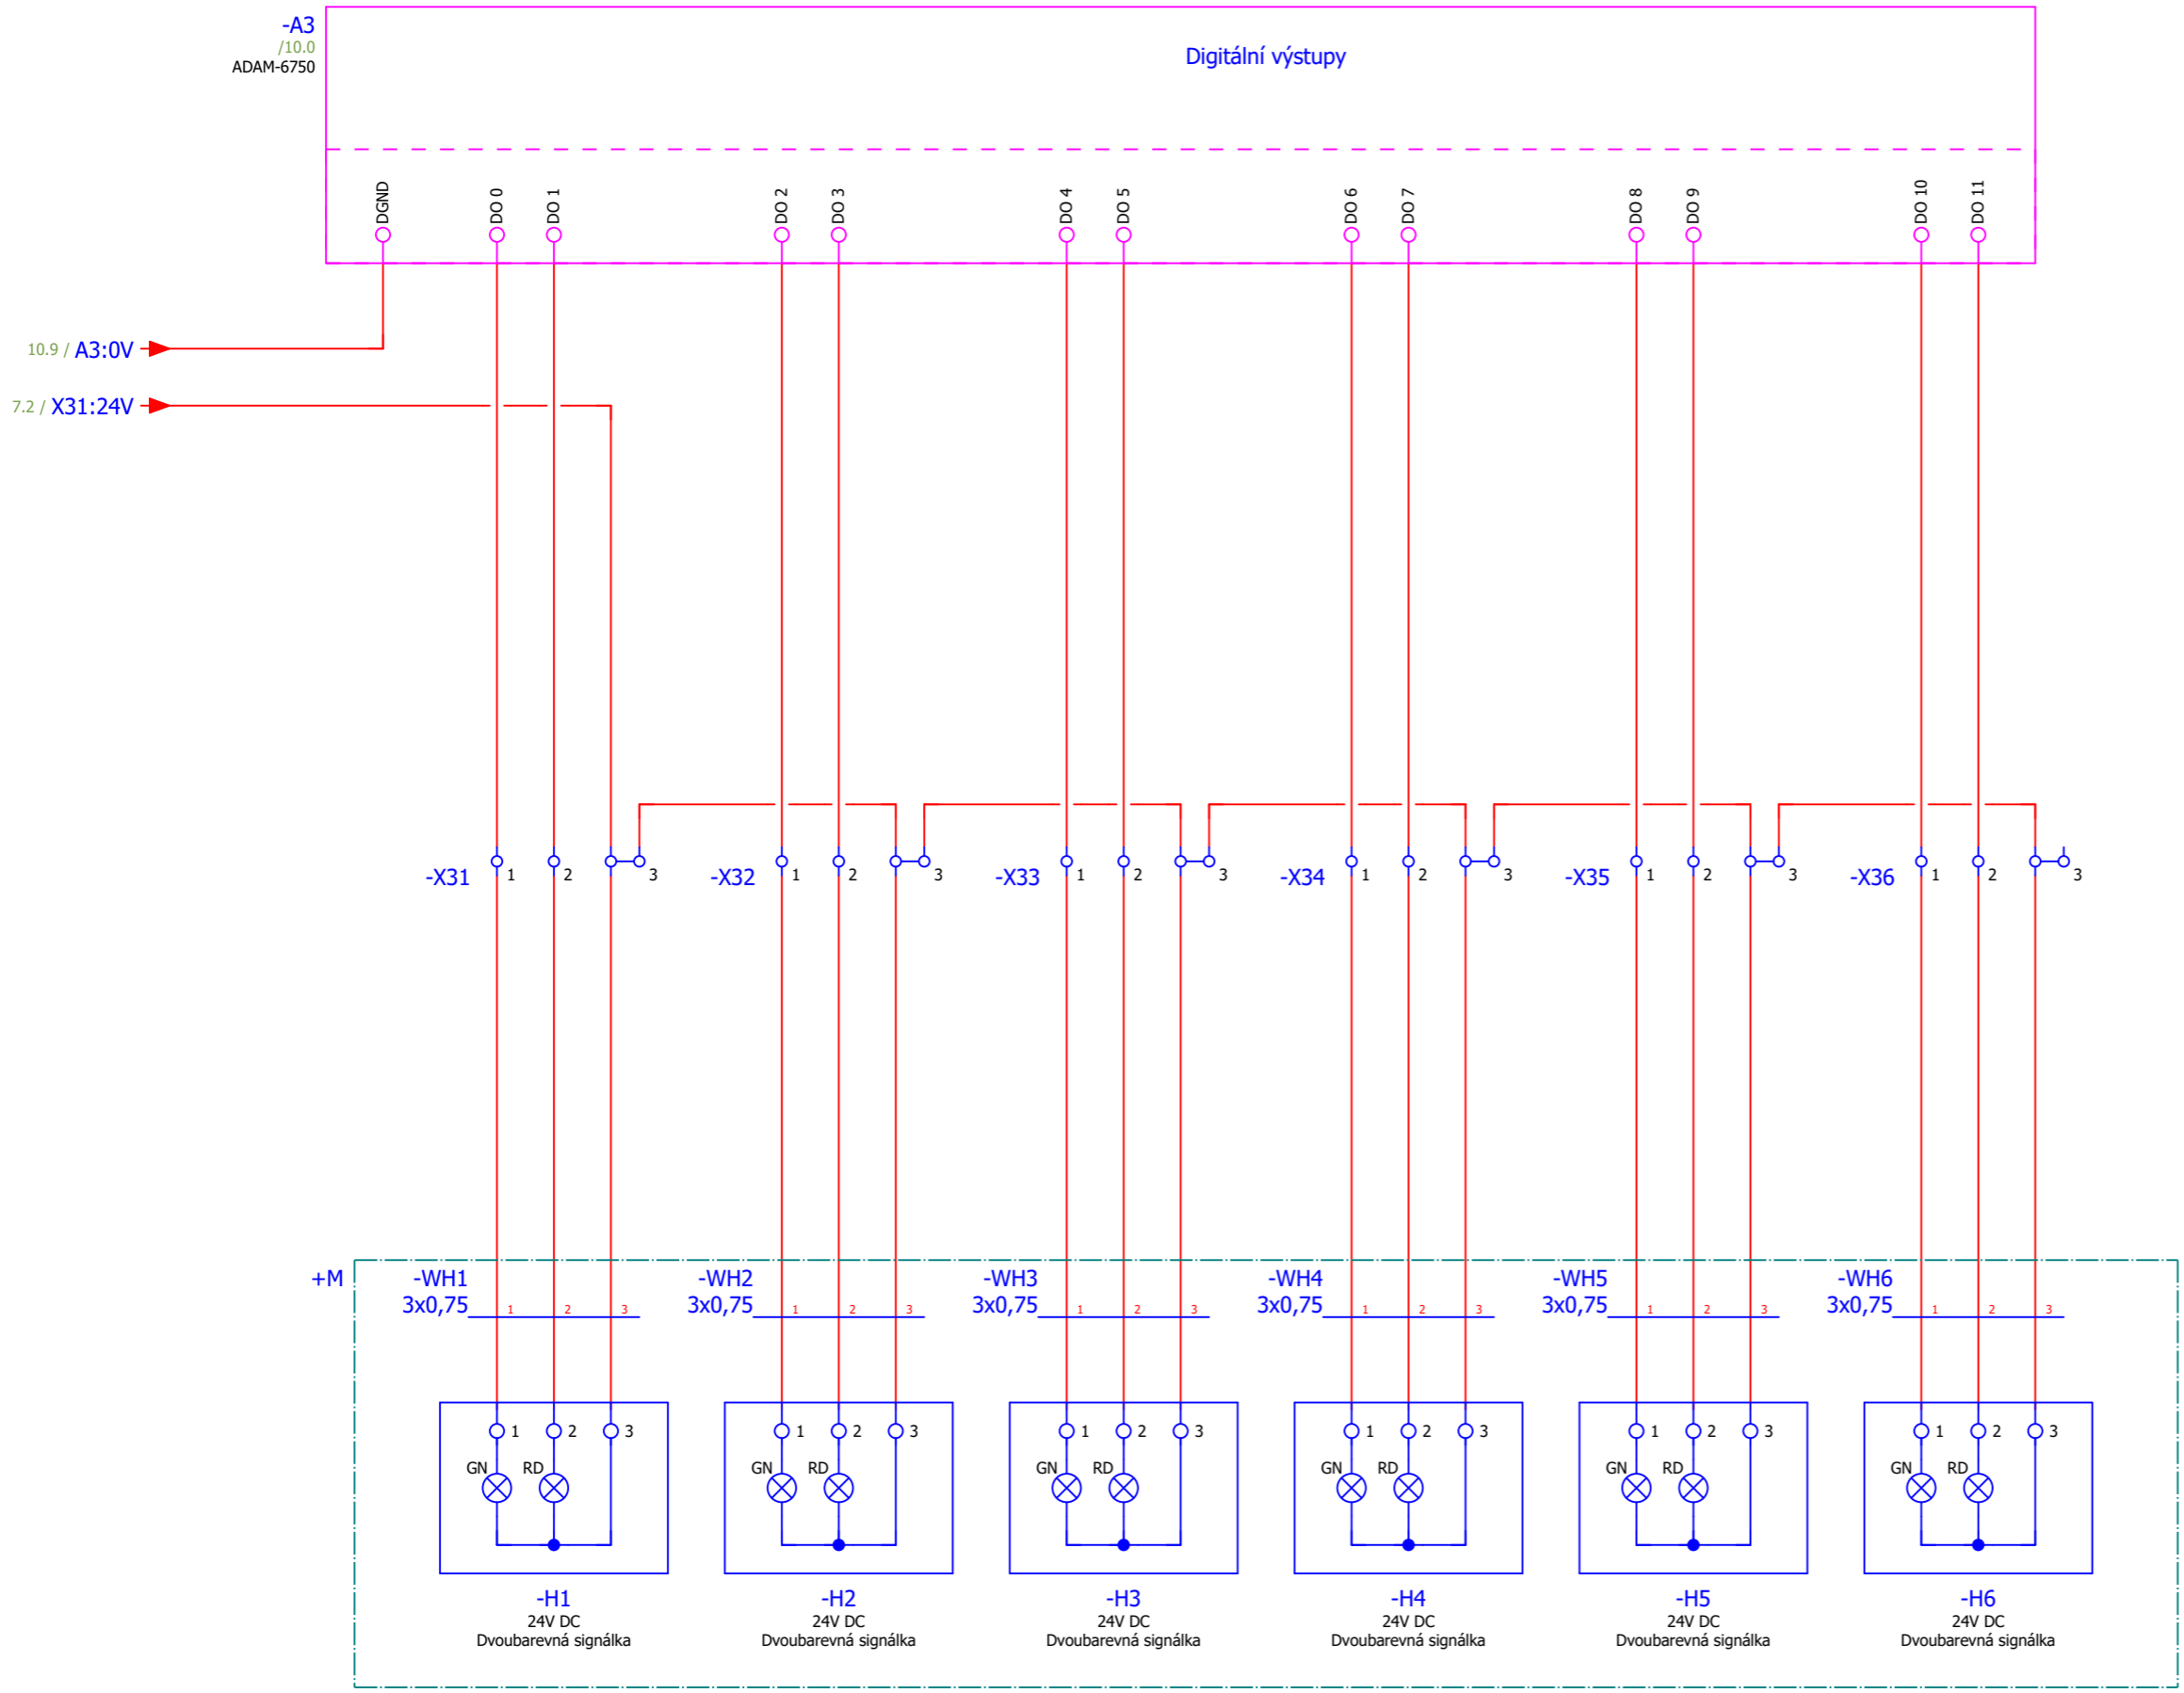

				Datum	02.11.2023	ORDC230240	FCC průmyslové systémy s.r.o.	=	+ RA2
				Zprac.	Kryštof Endler				
				Zkontr.					
Změna	Datum	Název	Přv.	Ovládání motorů čerpadel a měření hladin		Náhrada z	Nahrazeno čím	230240	List 12
								Strana 12 / 12	